
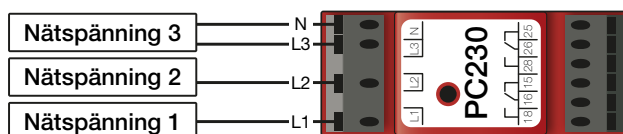


# INSTALLATION FÖR BRANDLARMSINGÅNG / FASÖVERVAKNING

## ESP-D V2

Koppla från brandlarmsingången till GND / IN1. Slutning mellan IN1 och jord tänder samtliga armaturer/utgångar.

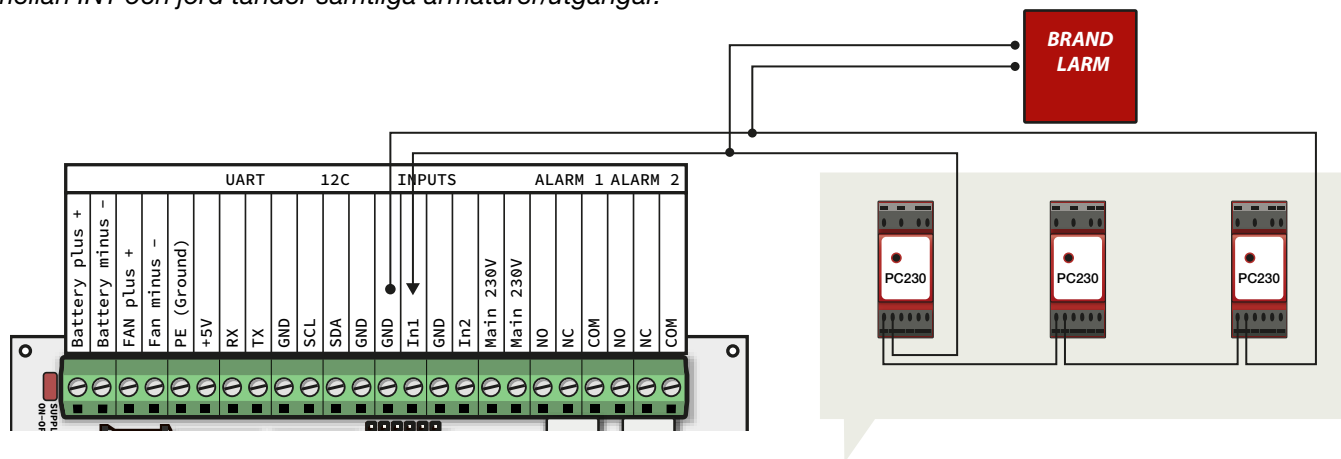

**Tillbehör: Modul för  
fasbrottsövervakning  
1/3 fas, för montage på  
DIN-skena.**

- 3-fasövervakning
- 2 potentialfria kontakter för maximalt 2A vid 230VAC
- Art.nr: 52 600 44

