
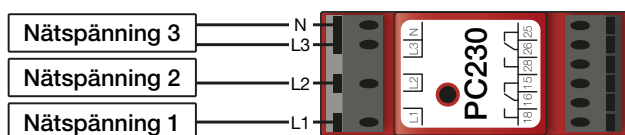


INSTALLATION FÖR BRANDLARMSINGÅNG / FASÖVERVAKNING

ESP-B V2

Koppla från brandlarmsingången till "NÖD".

Brytning av krets = tänder samtliga armaturer/utgångar

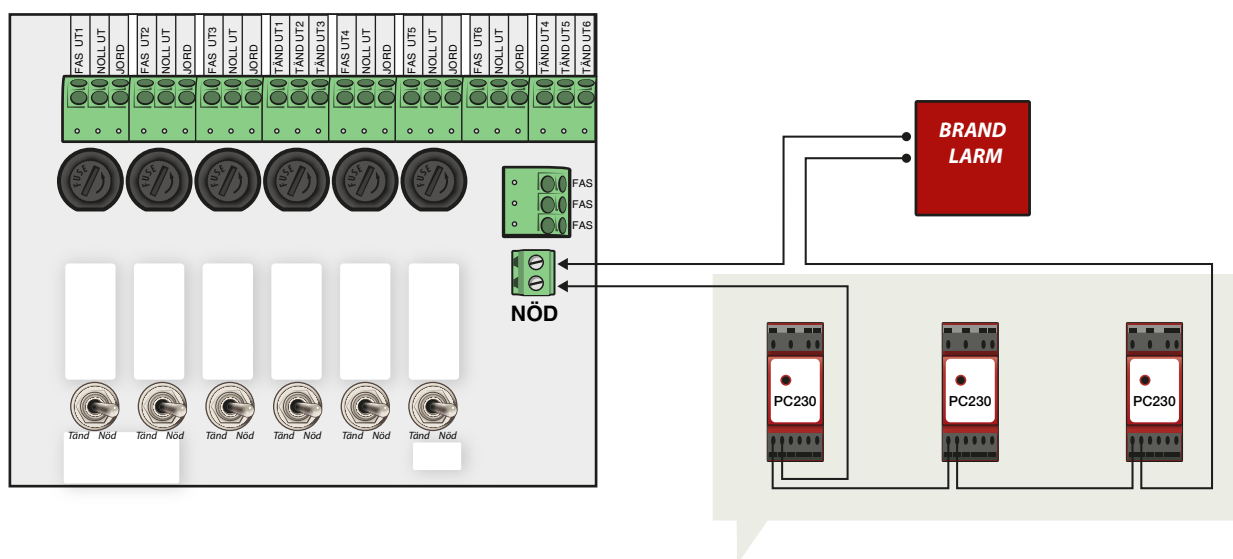

**Tillbehör: Modul för
fasbrottsövervakning**
1/3 fas, för montage på
DIN-skena.

- 3-fasövervakning
- 2 potentialfria kontakter
för maximalt 2A vid
230VAC
- Art.nr: 52 600 44

